

ZADÁVACÍ PROTOKOL PRO ORBIT WING[®]

Datum _____

Firma _____

Adresa _____

Kontaktní osoba _____

Telefon _____

Email _____

Obchodní zástupce merlin[®] _____

Telefon _____

Email _____

1. Rozměry VZT kanálu (pro instalaci zvlhčovacího zařízení)

Šířka (m) _____

Délka vzduchotechnického vedení * (m) _____

Výška (m) _____

Nadmořská (m.n.m.) _____

* V části, ve které bude zvlhčování instalováno

2. Výměna vzduchu

Množství vzduchu (m³/h) _____

Rychlost proudění vzduchu (m/s) _____

Zpětné získávání vlhkosti (%) _____

Rekuperace tepla (%) _____

3. Výpočtová data z prostředí exteriéru

Ø venkovní teplota vzduchu (°C)

Léto

Zima

Ø venkovní vlhkost vzduchu (% r. v.)

Léto

Zima

Požadovaná – teplota (°C)

Požadovaná – relativní vlhkost (% r. v.)




Merlin Technology GmbH, Hannesgrub Süd 10, 4911 Tumeltsham
T: +43 (0) 7752 71 966, F: +43 (0) 7752 71 988
office@merlin-technology.com, www.merlin-technology.com

4. Tepelný výměník ve vzduchotechnickém kanálu

- Jiný typ


■ Chlazení vzduchu (v letě)



ZADÁVACÍ PROTOKOL PRO ORBIT WING[®]


Typ A

Rotační tepelný výměník s topným & chladícím registrem – zvlhčování vzduchu na straně přiváděného vzduchu

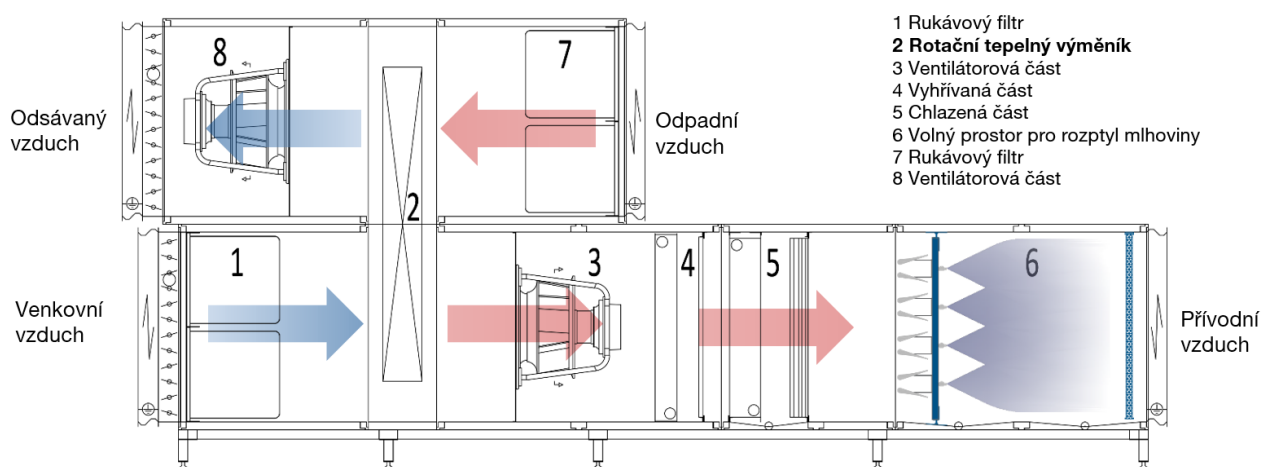

Typ B

Rotační tepelný výměník s topným & chladícím registrem – zvlhčování vzduchu na straně přiváděného vzduchu

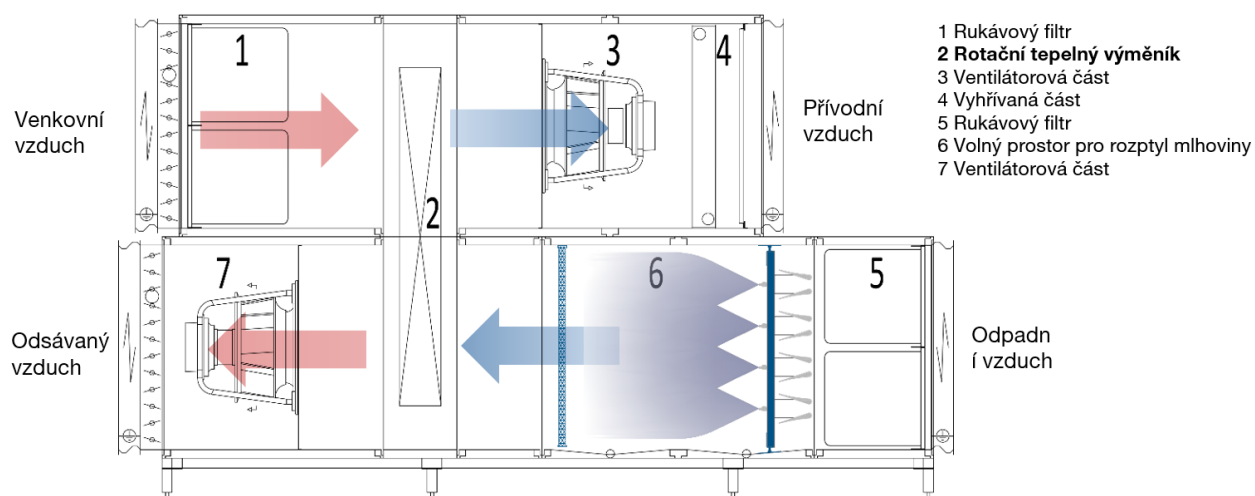


Merlin Technology GmbH, Hannesgrub Süd 10, 4911 Tumeltsham
T: +43 (0) 7752 71 966, F: +43 (0) 7752 71 988
office@merlin-technology.com, www.merlin-technology.com

ZADÁVACÍ PROTOKOL PRO ORBIT WING[®]


Typ C

Výměník křížový výměník tepla s topným & chladícím registrem – zvlhčování vzduchu na straně přiváděného vzduchu

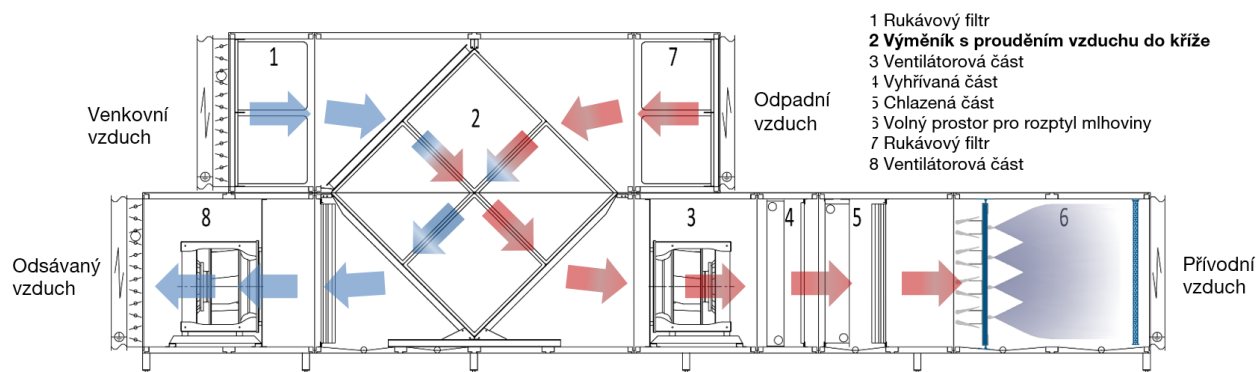

Typ D

Výměník s prouděním vzduchu křížový topným registrem – zvlhčování vzduchu na straně odpadního vzduchu

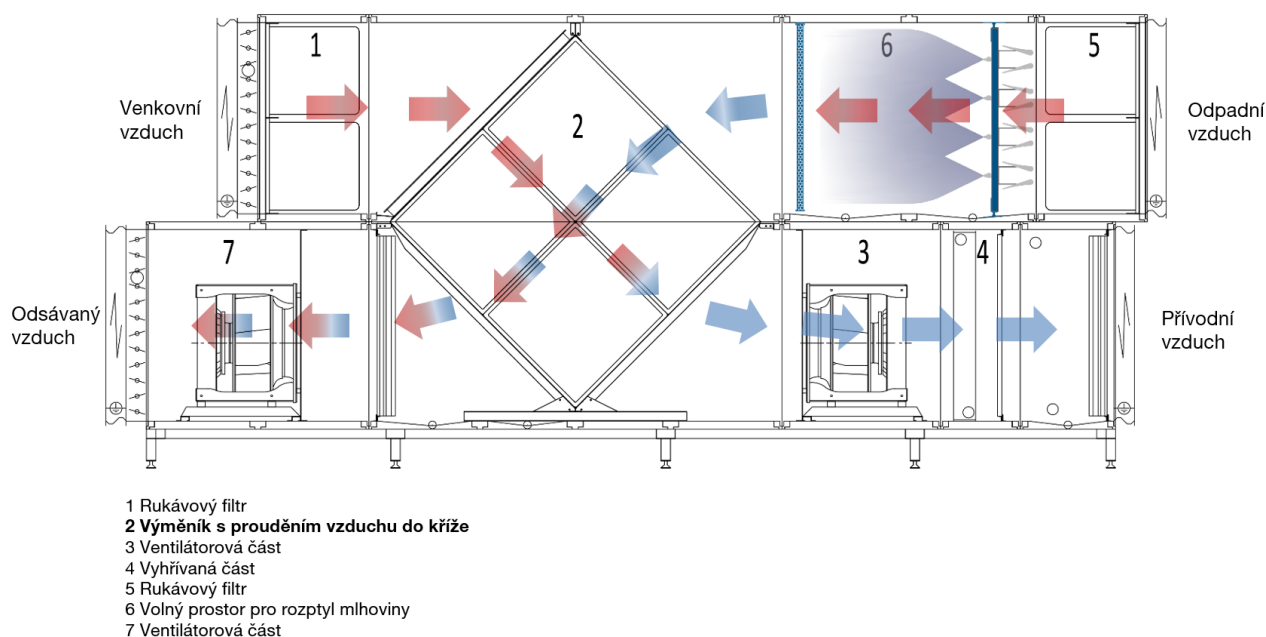

Merlin Technology GmbH, Hannesgrub Süd 10, 4911 Tumeltsham
T: +43 (0) 7752 71 966, F: +43 (0) 7752 71 988
office@merlin-technology.com, www.merlin-technology.com